

SZ.Á.Z.	TÉL	NYÁR
MFH08	2,5	2,5
MFH09	2,5	2,5
MFH10	3,0	3,0
MFH101	4,0	4,0
MFH102	3,0	3,0
MFH103	2,5	2,5
MFH11	2,5	2,5
MFH13	Nyit	Nyit

SZ.Á.Z.	TÉL	NYÁR
MFH01	2,75	2,75
MFH02	2,75	2,75
MFH03	2,5	2,5
MFH05	2,5	2,5
MFH07	2,5	2,5
MFH12	2,5	2,5
MFH14	2,75	2,75
MFH15	2,5	2,5
MFH16	3,0	3,0

MEGJEGYZÉSEK

A TERVTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ BELEEGYZÉSÉVEL LEHET!
 A SZABÁLYOZÁS ELEKTROMOS BEKÖTÉSÉT AZ ELEKTROMOS TERVEZŐNEK KELL MEGOLDANIAI!
 A KIVITELEZÉSNÉL ÉS A VAKOLÁSNÁL BE KELL TARTANI A REHAU KFT. ÁLTAL KIADOTT TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁST!

SZABADON SZERELT FŰTÉSI VEZETÉK:

CU, VAGY EZZEL AZONOS BELSŐ ÁTMÉRŐJŰ
 EGYÉB ANYAGÚ FŰTÉSI CSŐ, 2 cm VASTAG
 HŐSZIGETELT CSŐHÉJVAL.

MENYEZETFŰTÉSI VEZETÉK:



CSZTÁCSŐ: ø17x2mm REHAU RAUTHERM S MŰANYAG,
 OXIGÉNDIFFUZIÓ ELLEN VÉDETT CSŐ,
 9 mm VASTAG HŐSZIGETELT CSŐHÉJVAL,
 A HŐSZIGETELT SÁVJÁBAN SZERELVE.
FŰTŐCSŐ: ø10x1,1mm REHAU RAUTHERM S MŰANYAG,
 OXIGÉNDIFFUZIÓ ELLEN VÉDETT CSŐ.

CSZTÁ-GYŰJTŐ: REHAU HKV-D

SZ.Á.NY.: SZABÁLYOZÓ SZELEP ELŐBEÁLLÍTÁSI ÉRTÉKE
 ZÁRT ÁLLÁSBÓL NYITÁS

A CU VEZETÉKEK CSOMÓPONTI T ELÁGAZÁSAIT EGÁL
 T IDOMMAL KELL KIALAKÍTANI ÉS UTÁNA SZÜKÍTENI!
 A RENDSZERT LÁGYVÍZZEL KELL FELTÖLTENI!
 A FŰTŐVÍZ MINŐSÉGÉT ÉVENTE ELLENŐRIZNI KELL!
 A FŰTÉS RENDSZER VÍZTARTALMA: 85 LITER.
 (PUFFERTARTÁLY NÉLKÜL)

TA-STAD BEÉPÍTÉSE:

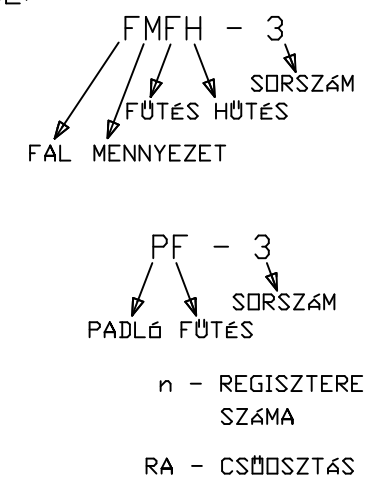

JELMAGYARÁZAT

- FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
- FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
- · - TÁGULÁSI VEZETÉK
- - - IMPULZUS VEZETÉK
- ⊗ GÖLYÖSCSAP
- KÉZI LÉGTELENÍTŐ
- ⊗ URÍTŐ
- ⊗ t/p KOMBINÁLT HŐMÉRŐ-NYOMÁSMÉRŐ
- ⊗ HŐMÉRŐ

Munka megnevezése	RUDABÁNYA, GVADÁNYI JÓZSEF U. 47. POLGÁRMESTERI HIVATAL	Rajzszám	GFH-1
Rajz megnevezése	KÖZPONTI FŰTÉS-HŰTÉS KAPCSOLÁSI VÁZLAT	Méretarány	
		Dátum	2017 03.
		Tervező	HIKISCH GÁBOR G-T-01-1972 1123.Bp.Györi út.8/b